


RZUT PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY  
 PODSTAWOWEJ  
 SKALA 1:100

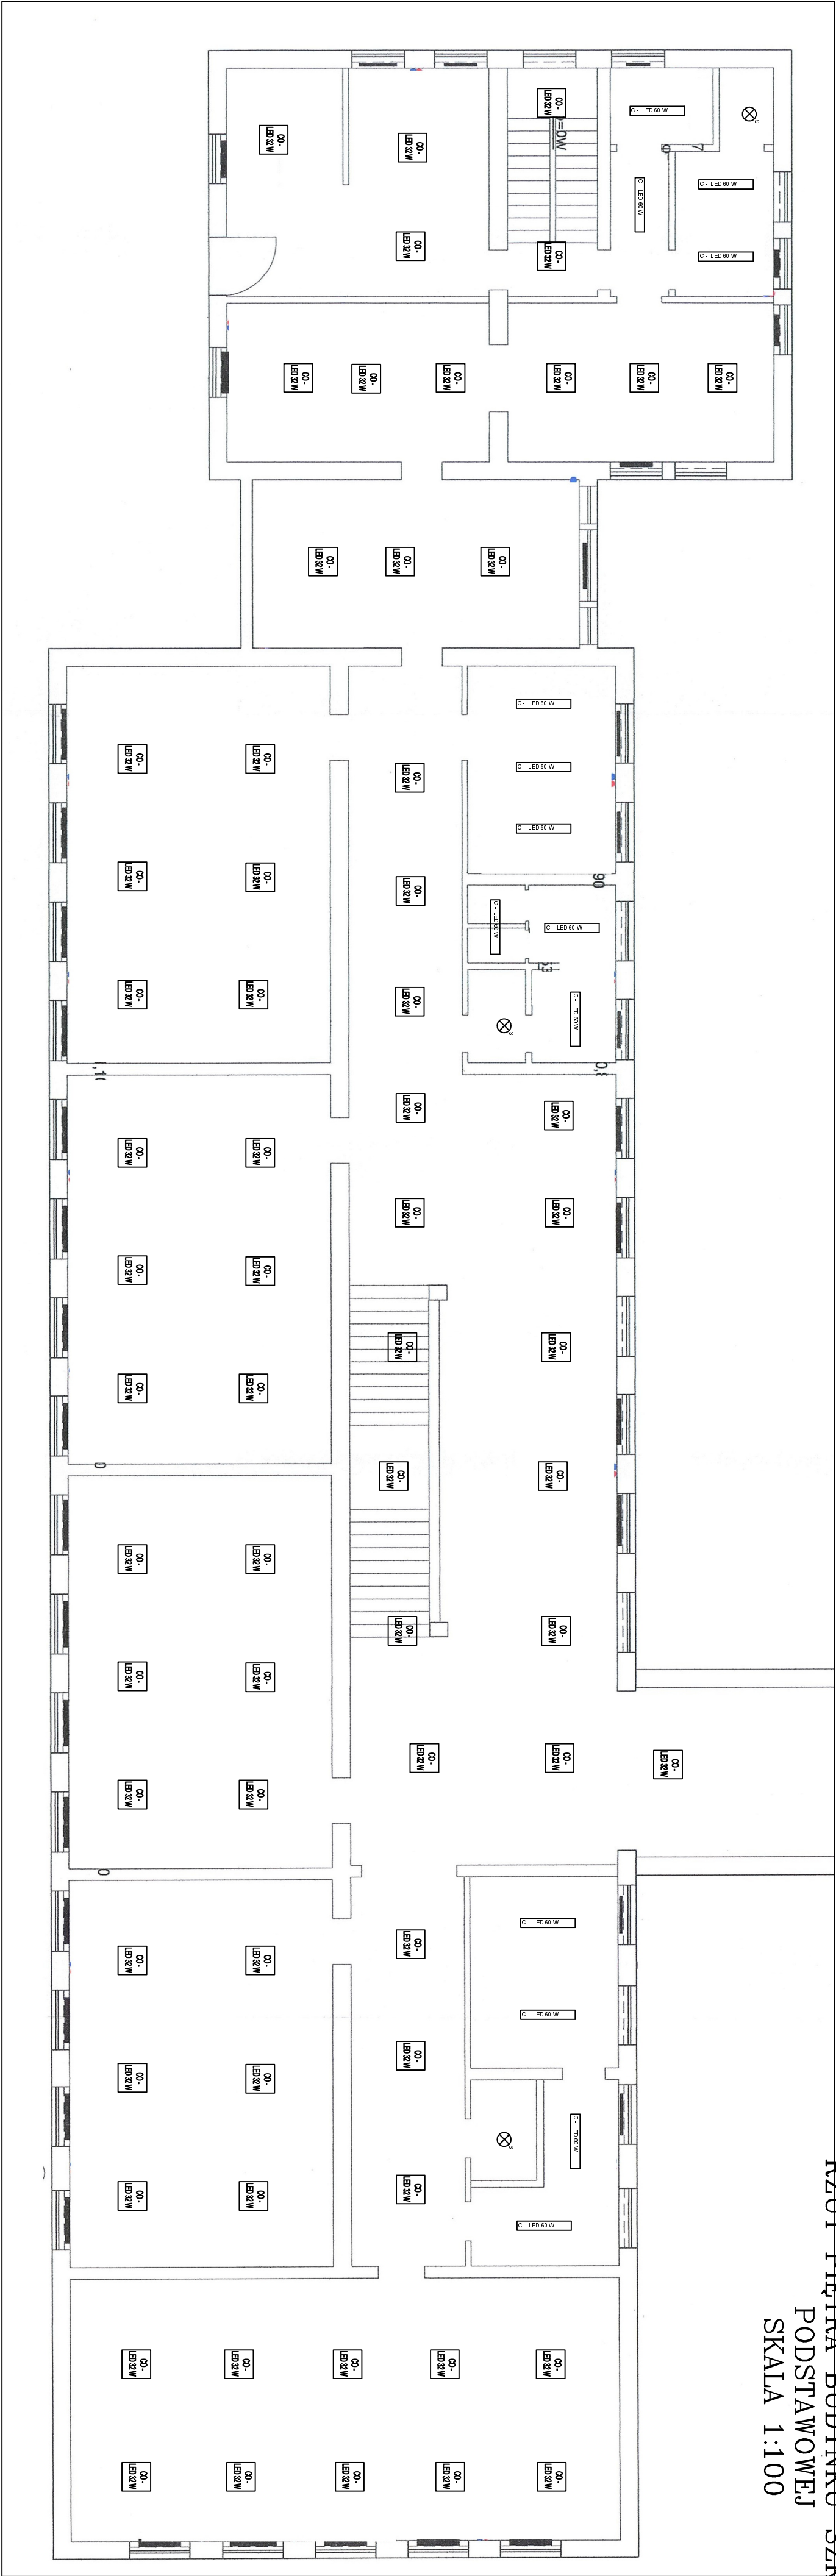

Projekt obejmuje wymiary opras światłowodowych/zarownych  
 na oprawy ledowe

LEGENDA:

- 00- LED 2xW oprawa typy CD LED 32 W PLX
- C-LED 60W oprawa typy C LED 60 W
- V-LED 60W oprawa typy V LED 60 W
- ⊗ S oprawa typy S LED 18 W

Odwotańia do nazw Producentów i typów materiałów  
 należy traktować jako przykładowe w celu określenia  
 niezbędnych wymogów i parametrów technicznych  
 elementów z jakich musi być wykonana projektowana  
 instalacja. Oznacza to, że dopuszczalne jest ich  
 zastąpienie materiałami o parametrach nie gorszych pod  
 warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w  
 budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z  
 Inwestorem i Projektantem.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		Terminmodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jabloniu, dz. nr ewid. 2122/3	
INWESTOR:		Gmina Jabłoń ul. Augusta Zamojskiego 27; 21-205 Jabłoń	
Zakład Projektowy:		Usługi Inwestycyjne Janiszek Marek 21-400 Łuków, ul.Kilińskiego 58	
PROJEKTOWALI:	BRANŻA:	NR DYPLOMU:	PODPIS:
mgr inż. K. Wereszczyński	projektował	LUB0247/PWOE/12	
PZA:		SKALA:	1:100
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PIĘTRA SP	
		DATA:	
		11.2016 r	