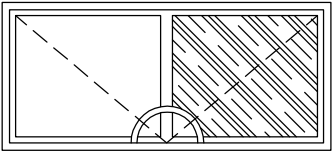
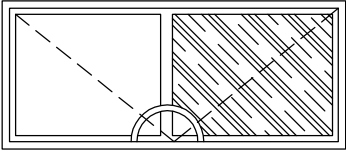
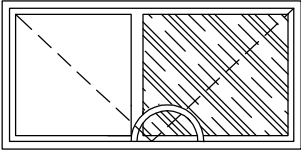
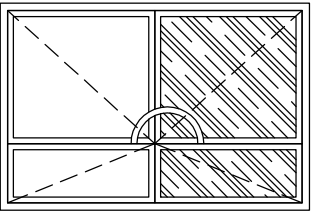
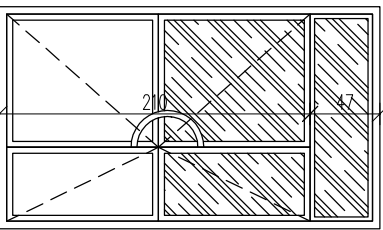
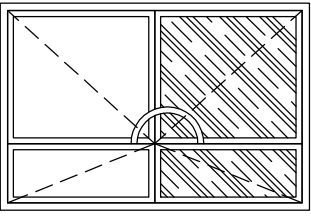


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
Skala 1:50

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT						
	ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU	100 222	100 230	102 202	140 209	150 257
UWAGI	drzwi aluminiowe U _{max} -1,3W/m ² K					

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil - ALU/ciepły(zewnetrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, szkło antywłamaniowe klasy P4 od zewnątrz oraz P2 od wewnątrz
- współczynnik przeszklenia U_{max}=1,1 W/m²*K
- drzwi zewnętrzne o współczynniku U_{max}=1,3W/m²*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło
- dwie wkładki patentowe, szyld, klamka bądź antaba
- samozamykacz

Uwaga: kierunek otwierania drzwi ustalić na budowie po konsultacjach z Użytkownikiem

UWAGA 1

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w element ów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzać istniejące otwory drzwiowe i konsultować się z dostawcą stolarki

UWAGA: Przy drzwiach dwuskrzydłowych światło przejścia powinno wynosić min. 120cm a światło przejścia skrzydła głównego min.90cm.

Dopuszcza się ostateczną zmianę szerokości skrzydeł pod warunkiem zachowania podanych wyżej wytycznych.